


Zakreslení umístění požadovaného nátoku / odtoku / přeřadu u jímky / retenční nádrže (typ samonosná / k obetonování / dvouplášřová)

Místo požadovaných prostupů (nátok, odtok, prostup na hadici, el. kabel případně změnu umístění revizního komínu zakreslete do schématu níže. Průměry požadovaných prostupů uveďte do rámečků.

Umístění nátoku / přeřadu u jímky
(samonosná / k obetonování / dvouplášřová)

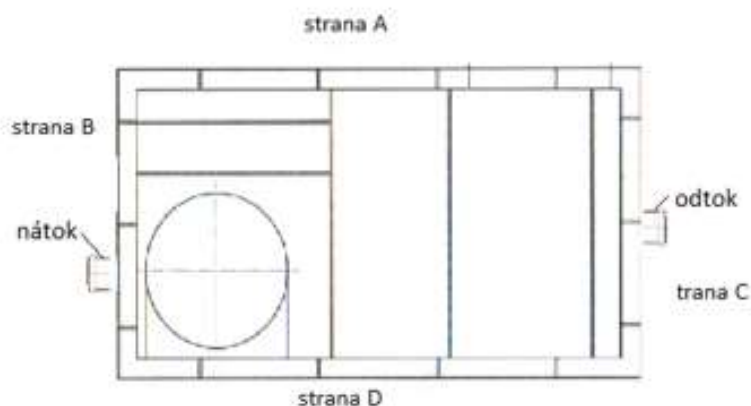

Požadovaný průměr nátoků:

DN 100 / 110 / 125 / 150

Požadovaný průměr odtoku / přeřadu:


DN 100 / 110 / 125 / 150

Požadovaný průměr průchodky na hadici:

DN 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Požadovaná výška revizního komínu:
(standartně 20cm, v ceně do 30cm)

Výškové umístění nátoku / přeřadu u jímky
(samonosná / k obetonování / dvouplášřová)

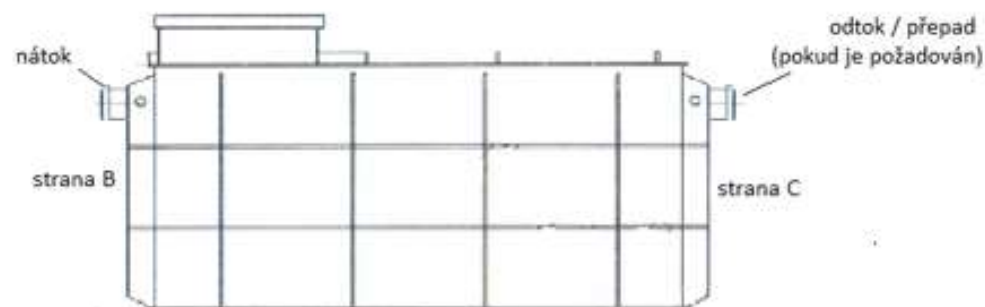

Požadovaná výška nátoků:

(standartně 2cm od horní hrany nádrže)

Požadovaná výška přeřadu:

(standartně 7cm od horní hrany nádrže)

Požadovaná výška umístění průchodky na hadici:

V ceně nádrže je 1x nátok + 1x odtok (u retenčních nádrže), každý další prostup, prostup na hadici je zpoplatněn ve výši 369 Kč s DPH.