
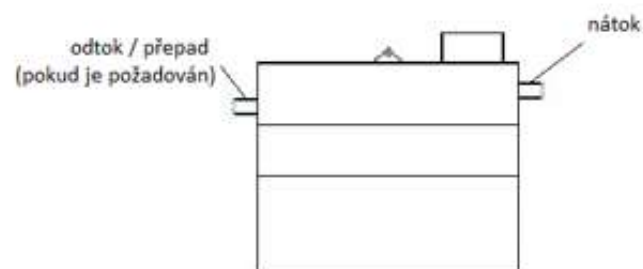


Zakreslení umístění požadovaného nátoku / odtoku / přepadu u jímky / retenční nádrže (typ samonosná / k obetonování / dvouplášťová)

Místo požadovaných prostupů (nátok, odtok, prostup na hadici, el. kabel případně změnu umístění revizního komínu zakreslete do schématu níže. Průměry požadovaných prostupů uveďte do rámečků.

Umístění nátoku / přepadu u jímky
(samonosná / k obetonování / dvouplášťová)

Výškové umístění nátoku / přepadu u jímky
(samonosná / k obetonování / dvouplášťová)

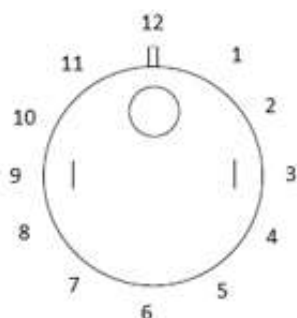

Požadovaný průměr nátoku:
DN 100 / 110 / 125 / 150

Požadovaná výška nátoku:
(standartně 2cm od horní hrany nádrže)

Požadovaný průměr odtoku / přepadu:
DN 100 / 110 / 125 / 150

Požadovaná výška přepadu:
(standartně 7cm od horní hrany nádrže)

Požadovaný průměr průchodky na hadici:
DN 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Požadovaná výška umístění průchodky na hadici:

Požadovaná výška revizního komínu:
(standartně 20cm, v ceně do 30cm)

V ceně nádrže je 1× nátok + 1× odtok (u retenčních nádrží), každý další prostup, prostup na hadici je zpoplatněn ve výši 369 Kč s DPH.