


Zakreslení umístění požadovaného nátoku / odtoku u septiku (samonosný / k obetonování / dvouplášťový)

Místo požadovaných vstupů (nátok, odtok, vstup na hadici, el. kabel případně změnu umístění revizního komínu zakreslete do schématu níže. Průměry požadovaných vstupů uveďte do rámečků.

Umístění nátoku / odtoku u septiku
(samonosný / k obetonování / dvouplášťový)

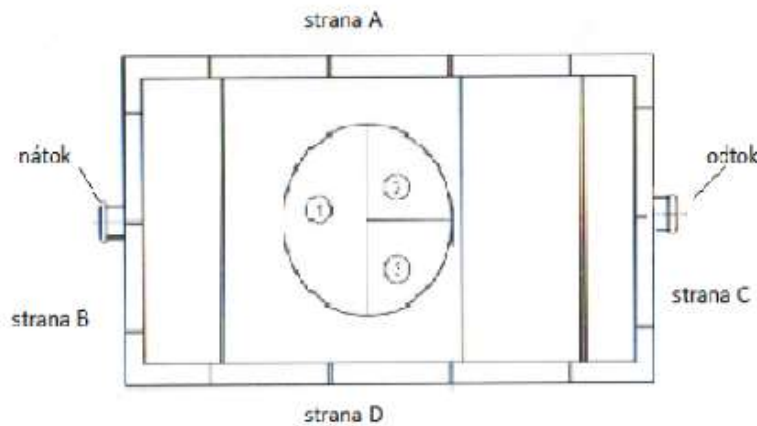


Požadovaný průměr nátoku:
DN 100 / 110 / 125 / 150

Požadovaný průměr odtoku / přeřadu:
DN 100 / 110 / 125 / 150

Požadovaná výška revizního komínu:
(standartně 20cm, v ceně do 30cm)

Výškové umístění nátoku / odtoku u septiku
(samonosný / k obetonování / dvouplášťový)

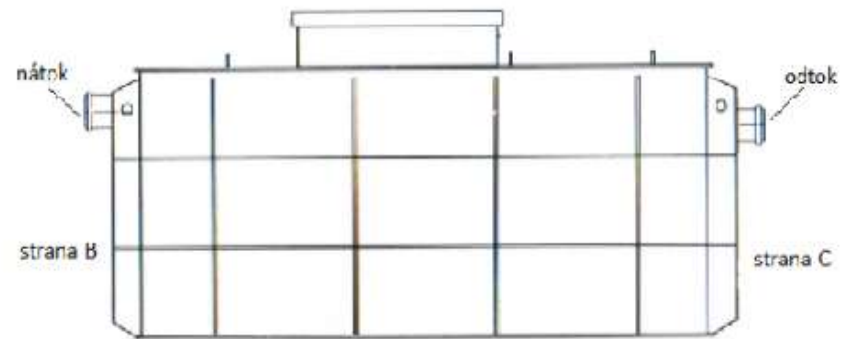

Požadovaná výška nátoku:
(standartně 2cm od horní hrany nádrže)

Požadovaná výška přeřadu:
(standartně 7cm od horní hrany nádrže)