


Zakreslení umístění požadovaného nátoku / odtoku u septiku (samonosný / k obetonování / dvouplášťový)

Místo požadovaných prostupů (nátok, odtok, prostup na hadici, el. kabel případně změnu umístění revizního komínu zakreslete do schématu níže. Průměry požadovaných prostupů uveďte do rámečků.

Umístění nátoku / odtoku u septiku
(samonosný / k obetonování / dvouplášťový)

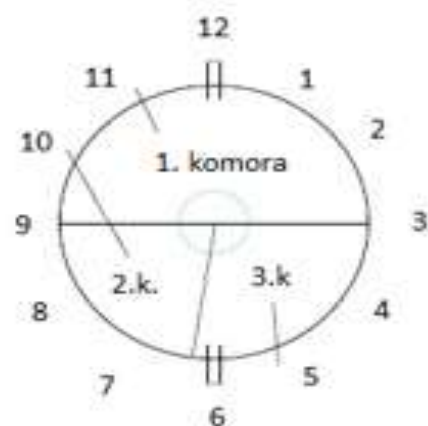

Požadovaný průměr nátoku:


DN 100 / 110 / 125 / 150

Požadovaný průměr odtoku / přepadu:

DN 100 / 110 / 125 / 150

Požadovaná výška revizního komínu:
(standartně 20cm, v ceně do 30cm)

Výškové umístění nátoku / odtoku u septiku
(samonosný / k obetonování / dvouplášťový)

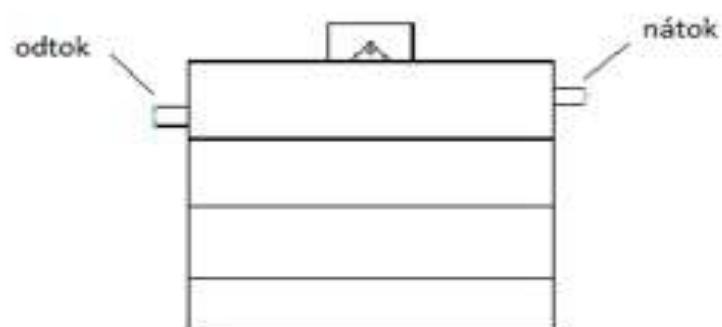

Požadovaná výška nátoku:

(standartně 2cm od horní hrany nádrže)

Požadovaná výška přepadu:

(standartně 7cm od horní hrany nádrže)