


**Zakreslení požadovaných vstupů pro vodoměrnou šachtu, zhlaví studny, kanalizační šachtu
Typ samonosný / k obetonování / dvouplášťový hranatý**

**Místo požadovaných vstupů (nátok, odtok, vstup na hadici, el. kabel případně změnu umístění
revizního komínu) zakreslete do schématu níže. Průměry požadovaných vstupů uveďte do rámečků.**

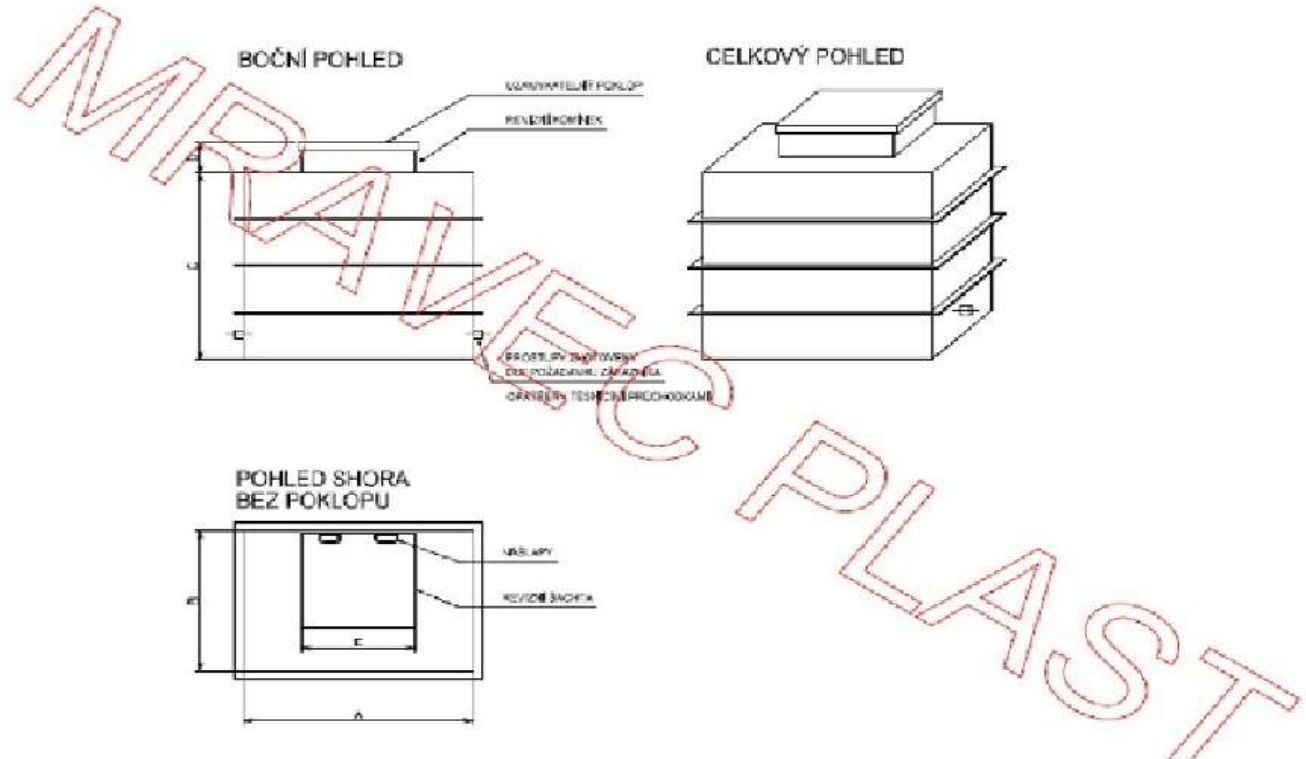

Požadovaný průměr průchodky vodoměr:

DN 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Požadovaná výška umístění průchodky na vodoměr:

Požadovaná výška revizního komínu:
(standartně 20cm, v ceně do 30cm)